

附属書 F

凍上防止対策の施工例

F.1 低床式の場合

低床式の場合の凍上防止管埋設方式は、以下の項目に従い計画する。

- ① 凍上防止管の内部において結露が発生するため、水勾配をとり外部へ排水する。
- ② 通気管端部の通気口には、防虫網を設ける。

施工例を図 F-1 に示す。

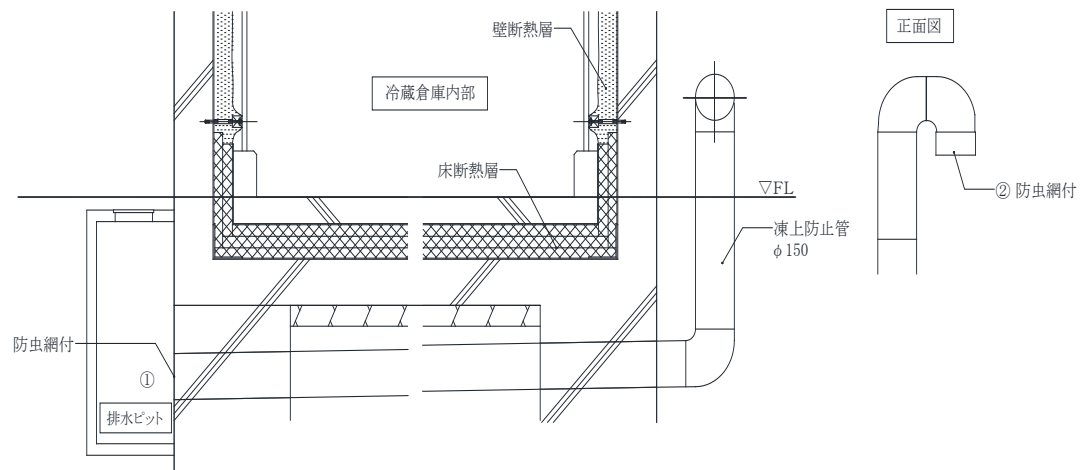


図 F-1 低床式の凍上防止管埋設施工例

F.2 高床式の場合

高床式の場合は、以下の項目に従い計画する。施工例を図 F-2 に示す。

- ① スラブ下に 500mm 以上のピット空間を設ける。
- ② 中間の梁にも同様に通気穴を設ける。
- ③ 捨てコン上部は、結露水の排水を設ける。
- ④ 通気管端部の通気口には、防虫網を設ける。

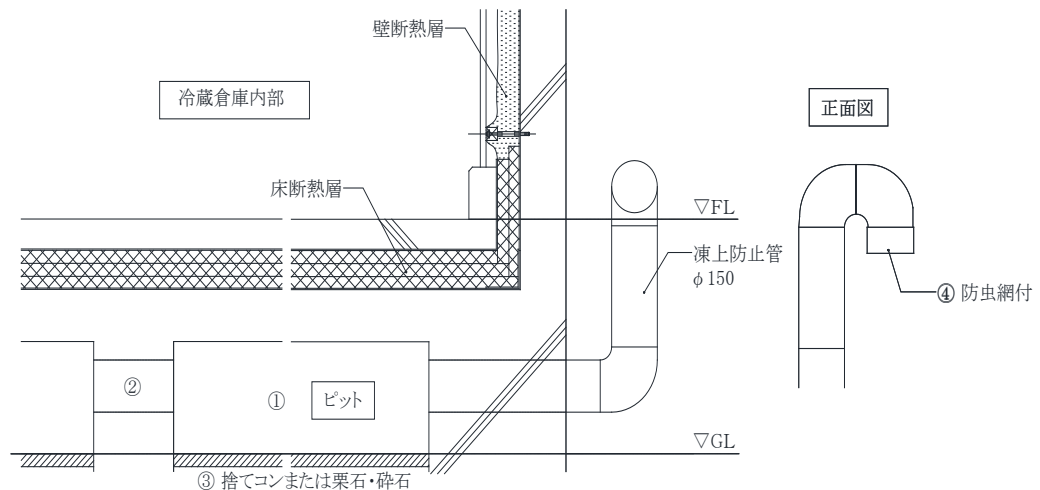


図 F-2 高床式の施工例